



Przyłączenie do sieci TAURON Dystrybucja mikroinstalacji

Andrzej Korpol
Dyrektor Departamentu Usług Dystrybucyjnych
TAURON Dystrybucja

MIKROINSTALACJE

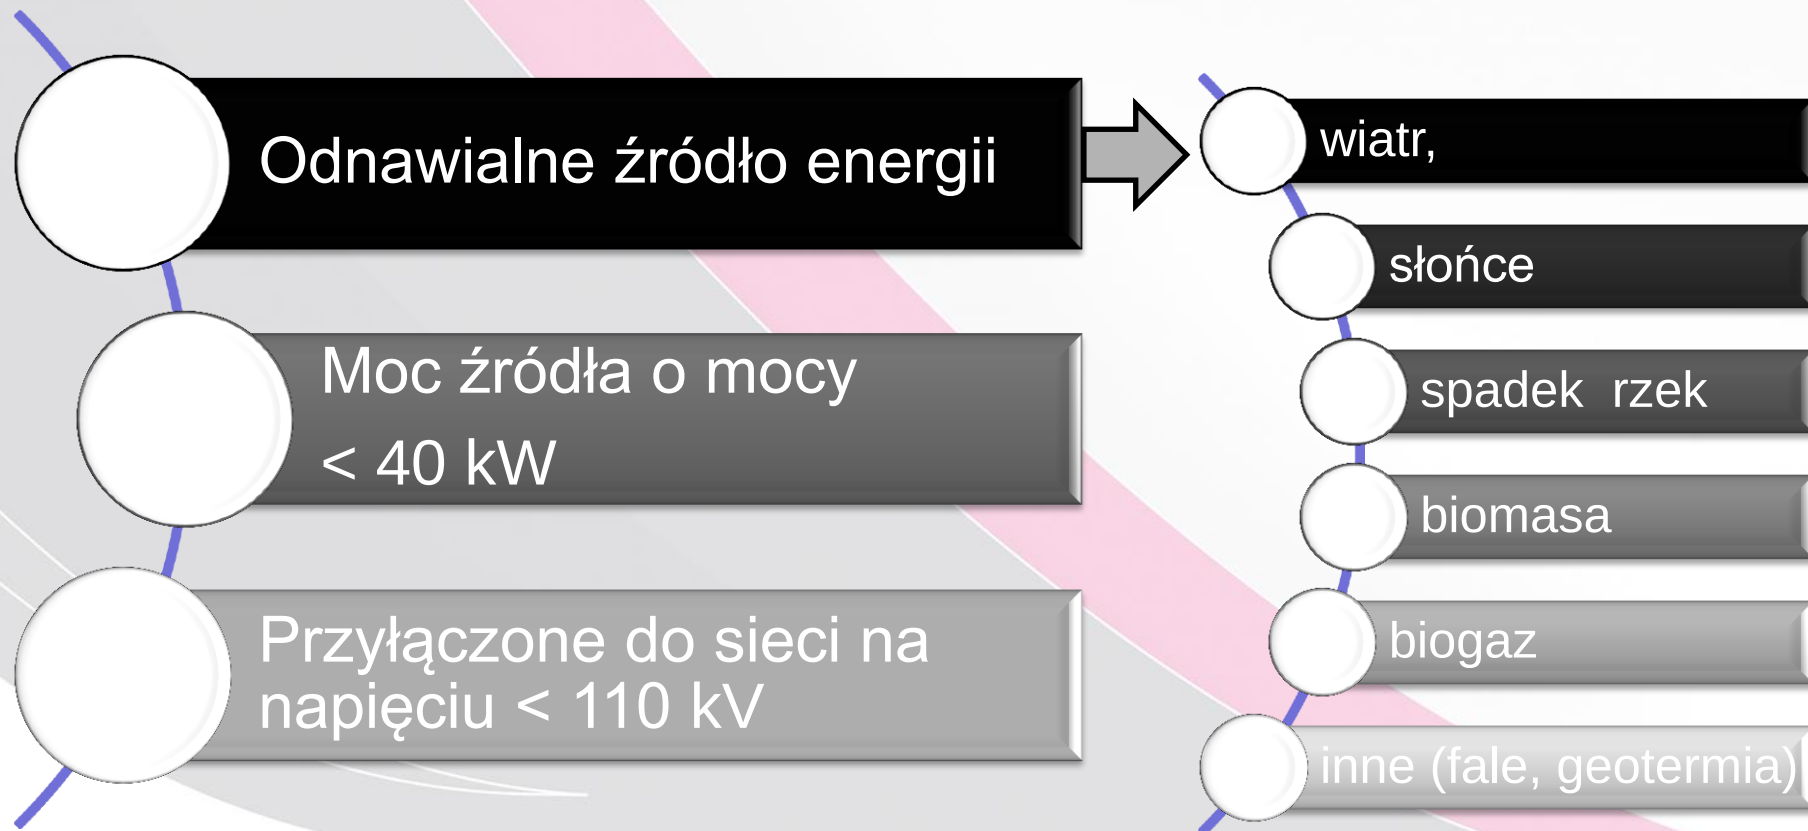

MIKROINSTALACJE

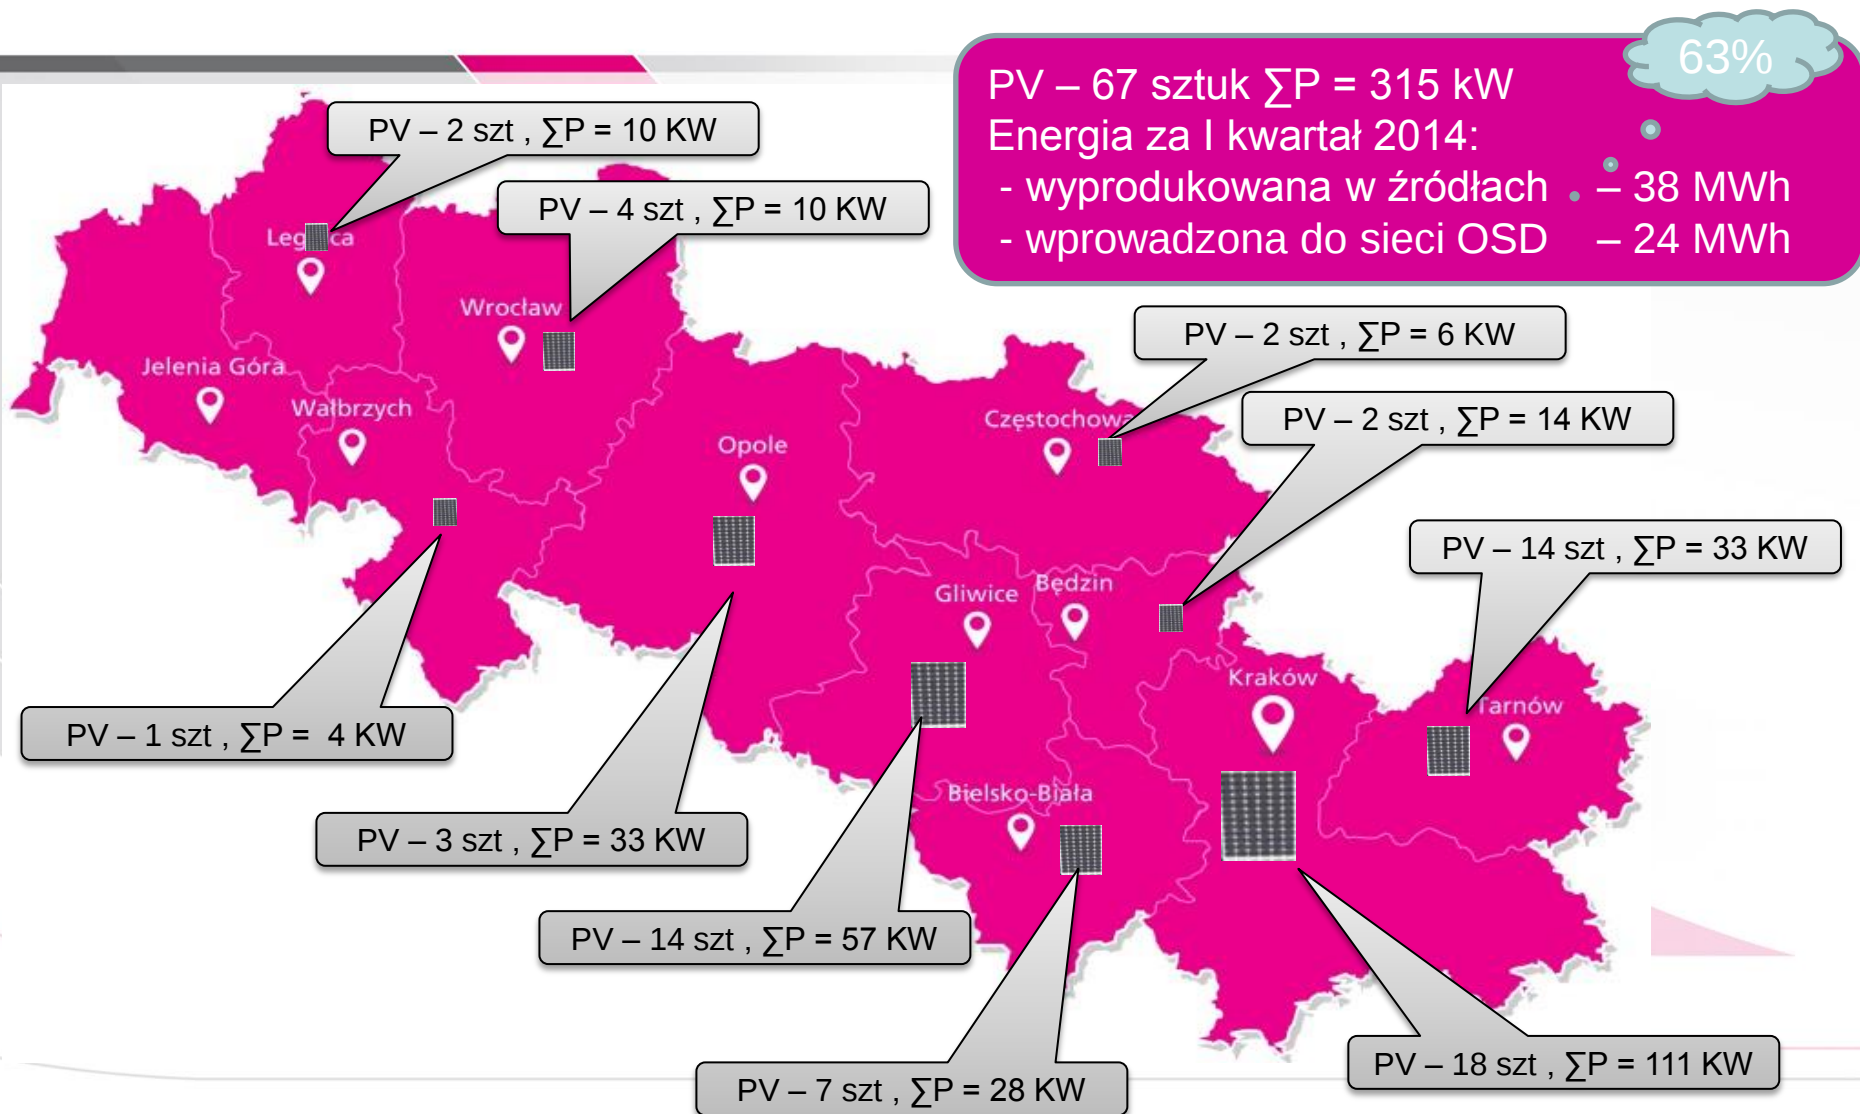

Przyłączenie do sieci mikroinstalacji

1

- Wymagania techniczne

2

- Wybór wykonawcy

3

- Zgłoszenie mikroinstalacji

4

- Umowa na wprowadzenie energii do sieci


5

- Instalacja układu pomiarowo-rozliczeniowego




Mikroinstalacja na budynku jednorodzinnym o mocy 4,3 kW


Przyłączenie do sieci mikroinstalacji

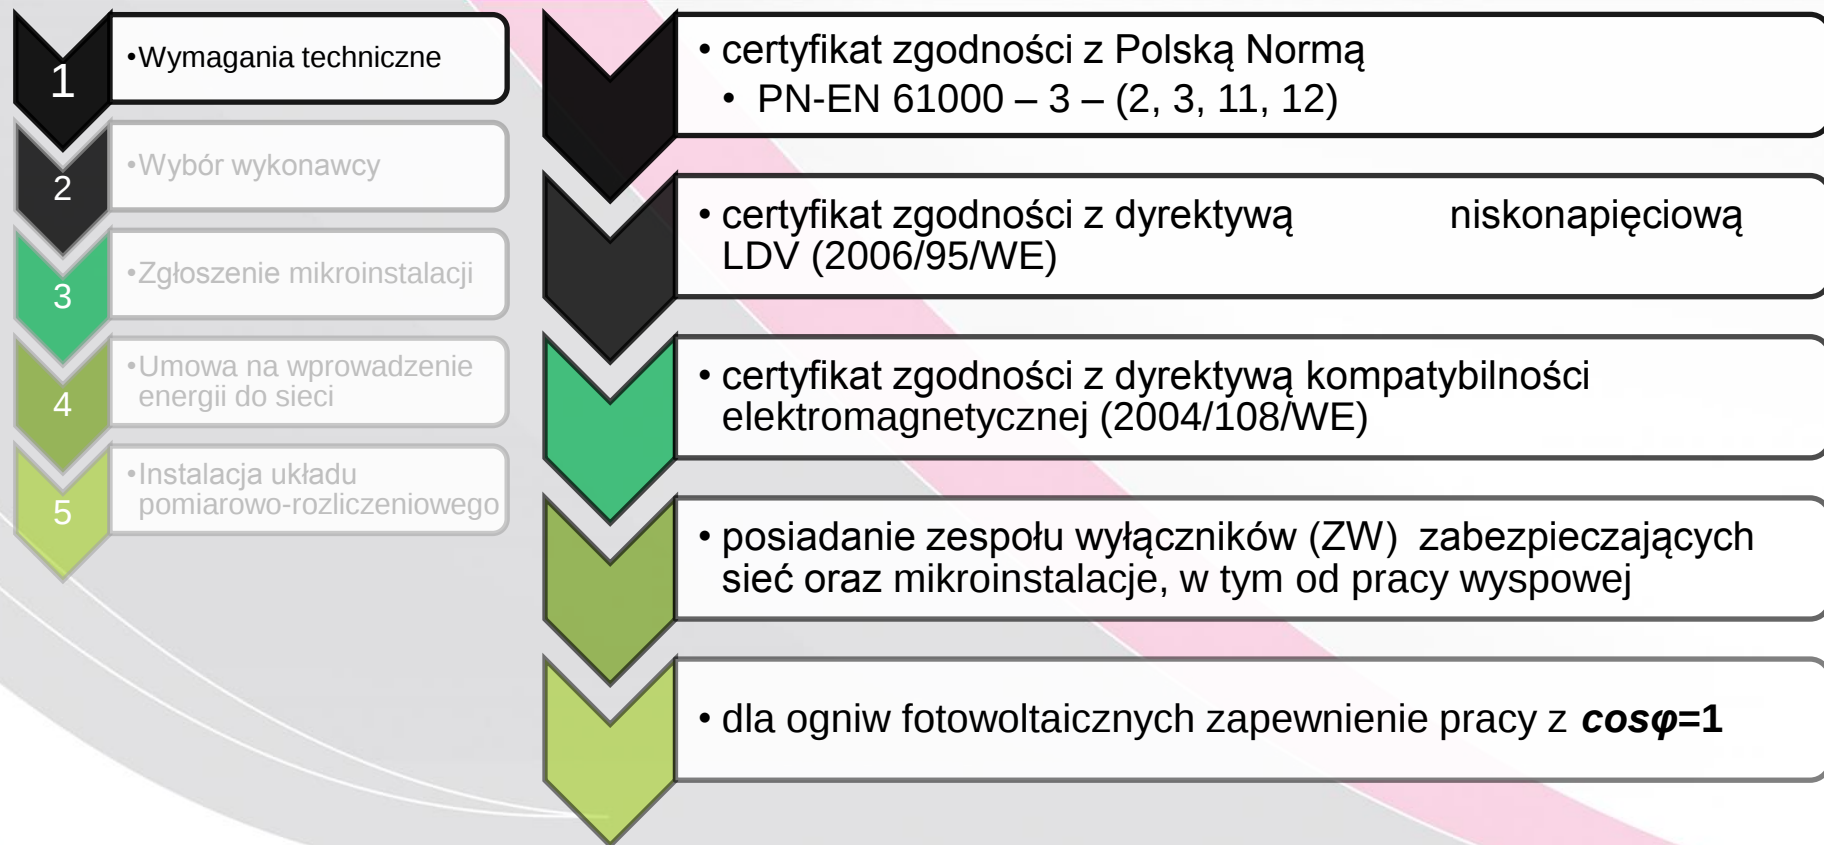

Przyłączenie do sieci mikroinstalacji

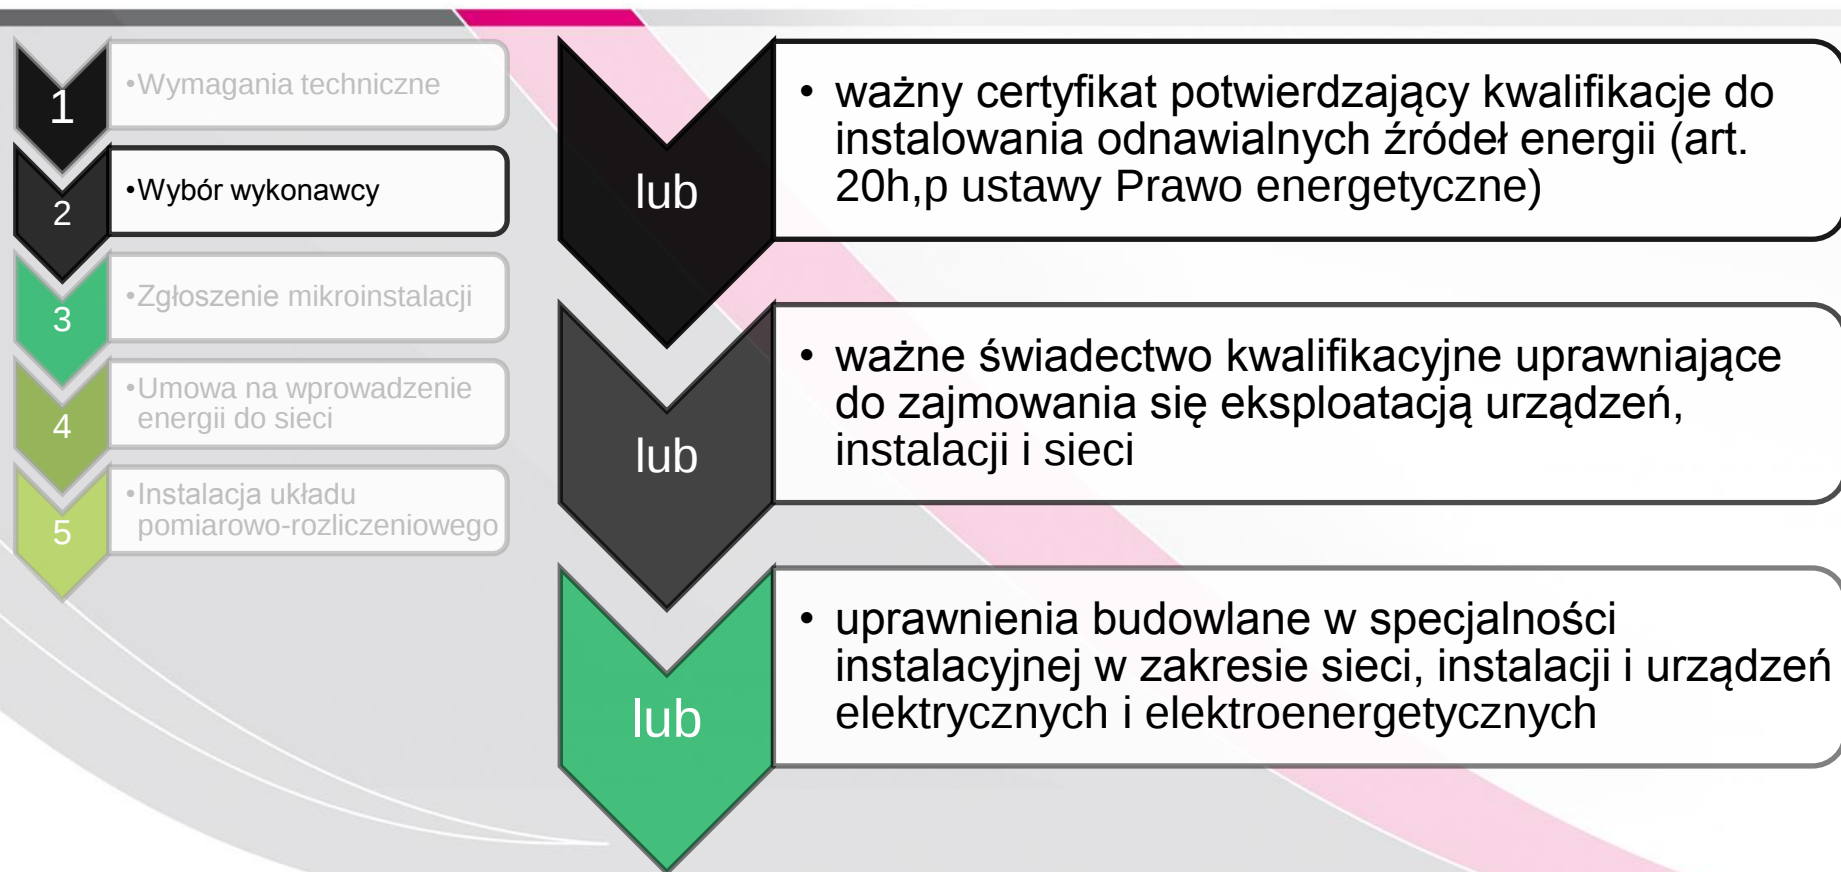


Przyłączenie do sieci mikroinstalacji

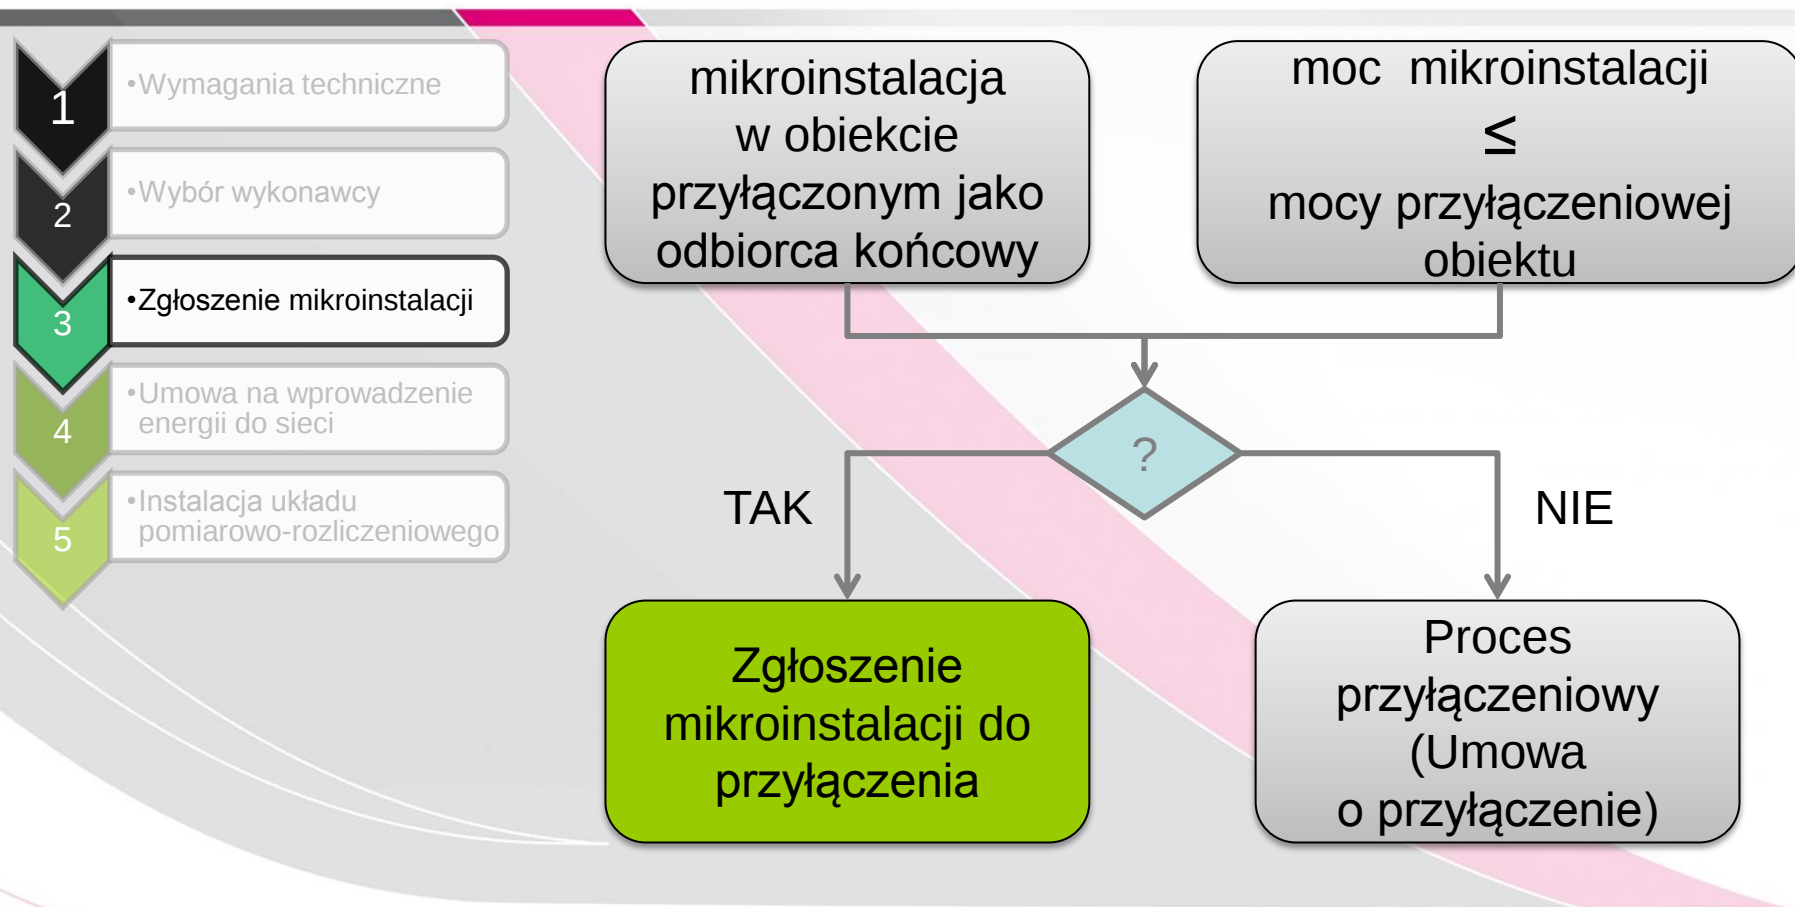



Przyłączenie do sieci mikroinstalacji

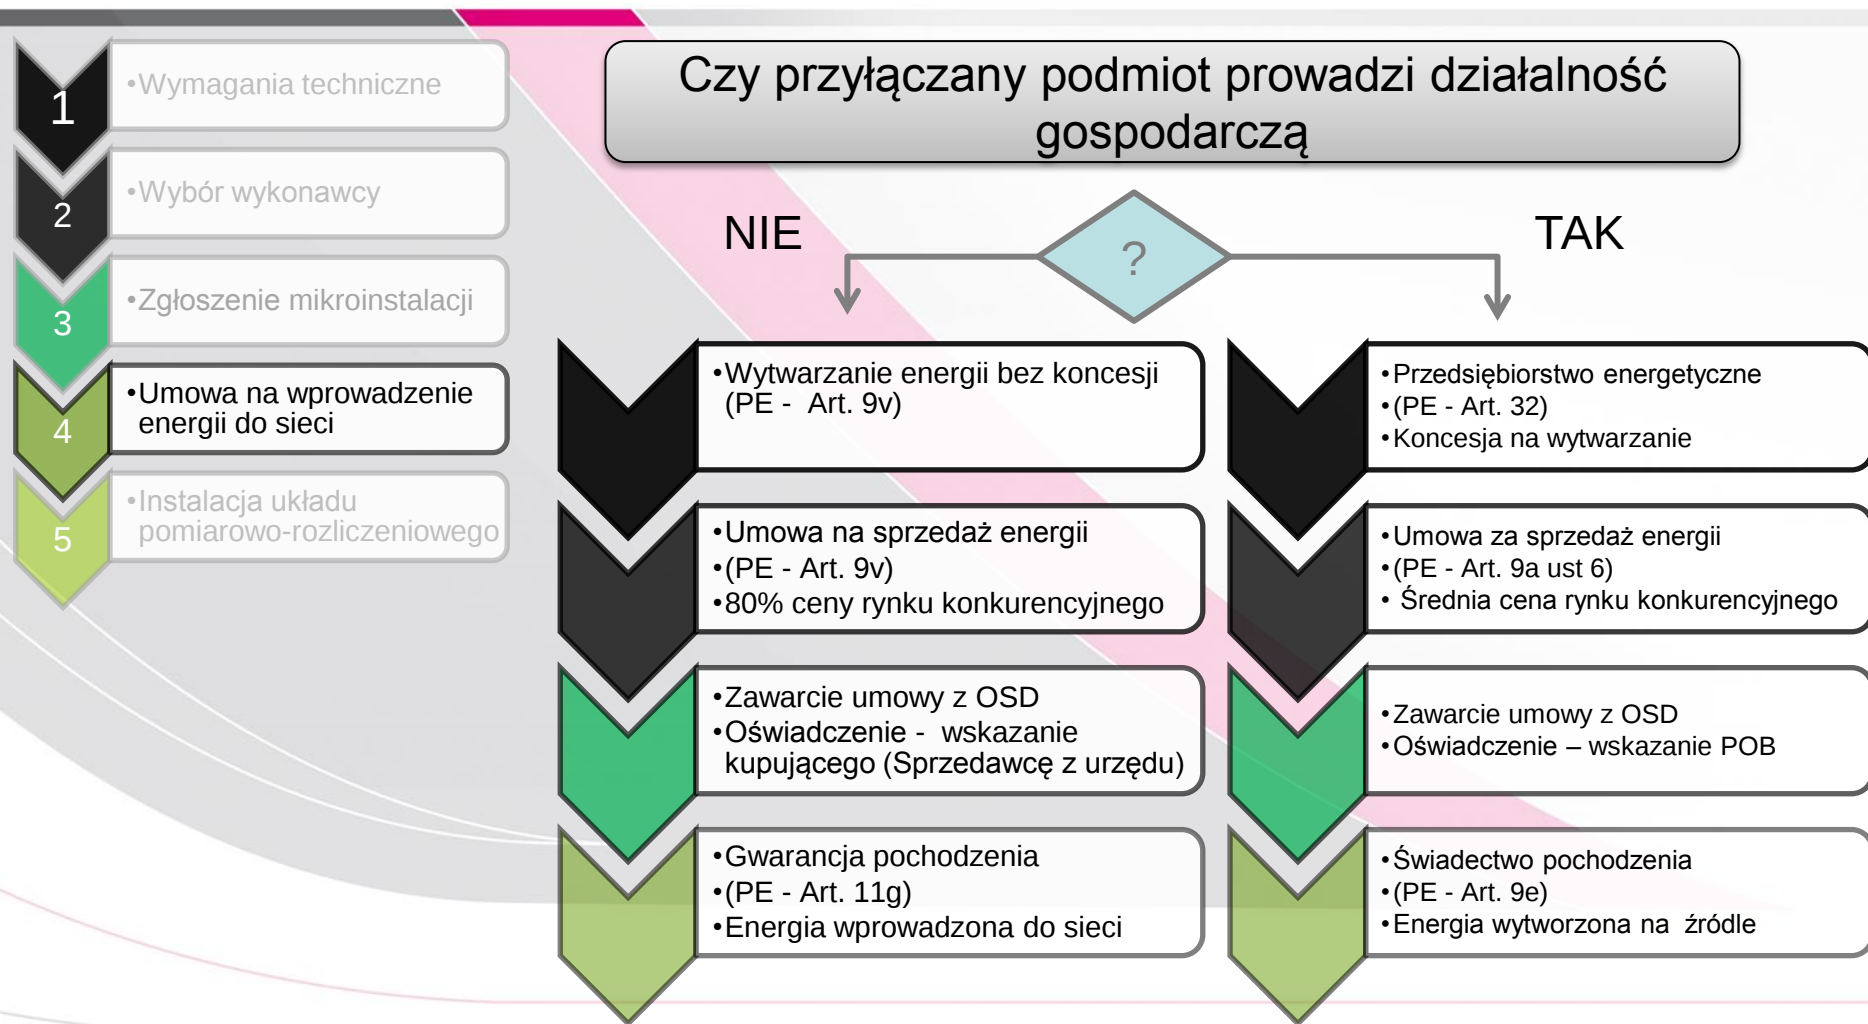

Przyłączenie do sieci mikroinstalacji

1

•Wymagania techniczne

2

•Wybór wykonawcy

3


•Zgłoszenie mikroinstalacji

4

•Umowa na wprowadzenie energii do sieci

5

•Instalacja układu pomiarowo-rozliczeniowego

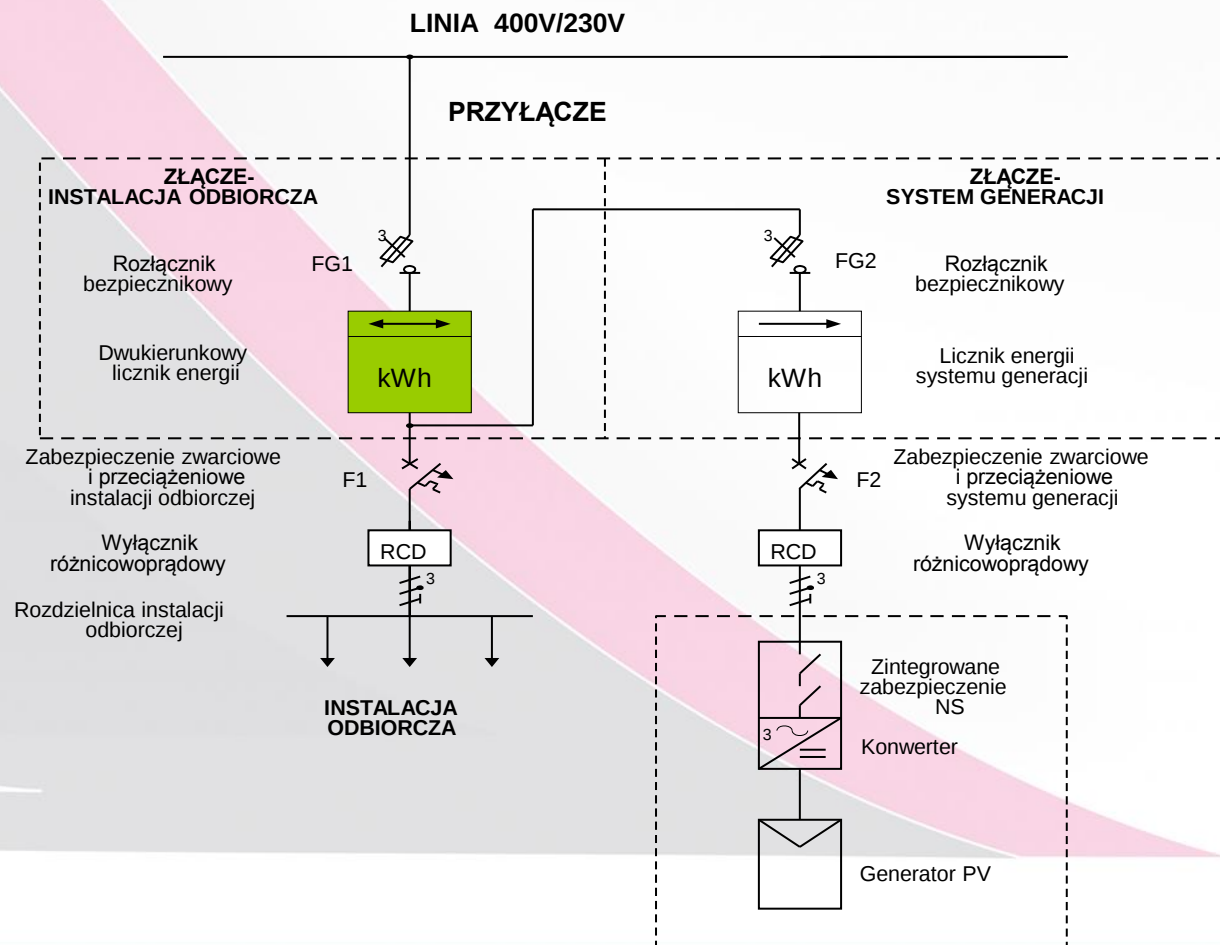


SYSTEM PV

$S_{A \max} \leq 30 \text{ kVA}$

Produkcja przez mikroinstalacje

PV – 5 KW: 29 marca 2014

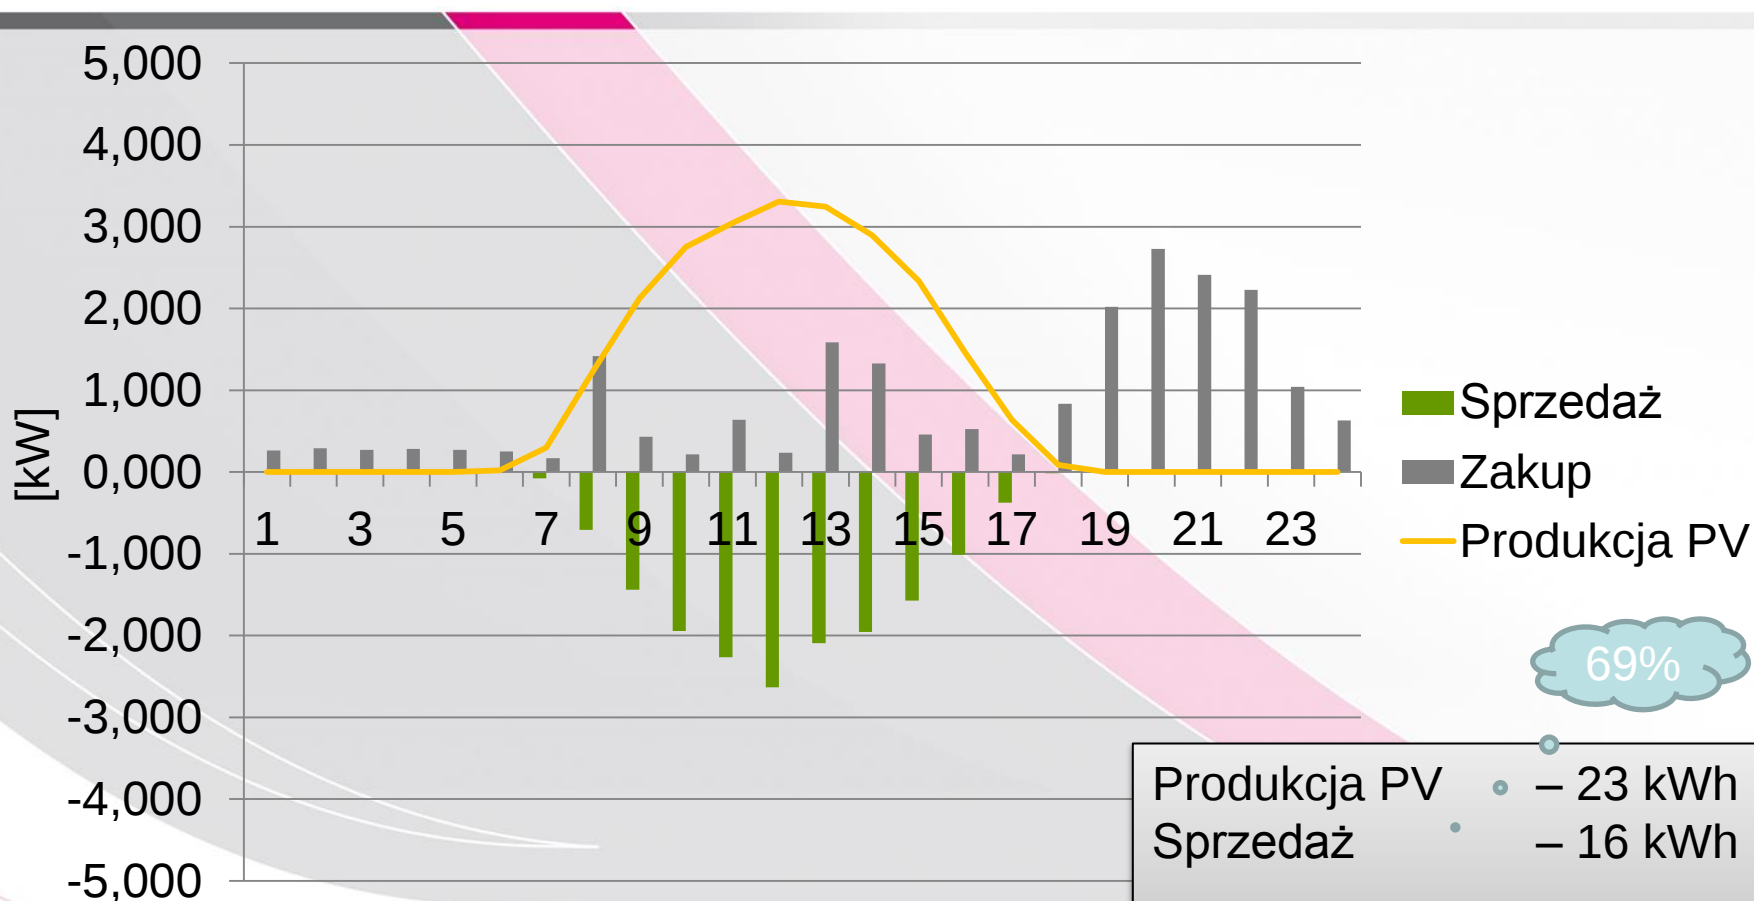

Wschód słońca – 5:20

Zachód słońca – 18:03